


メタデータエディターでの目録セットの操作

目録セットを操作するには、次のいずれかの役職が必要です：

- 目録編集者
- 目録マネージャー
- 目録管理者

メタデータエディターの[セット]タブでは、[セットの管理]ページから目録化のために送信されたセットまたはセットレコードを操作できます。

各セットは、独自のフォルダーの下に表示されます。[セット]タブは、レコードが含まれている場合にのみ表示され、最後のレコードが解放/削除されると非表示になります。

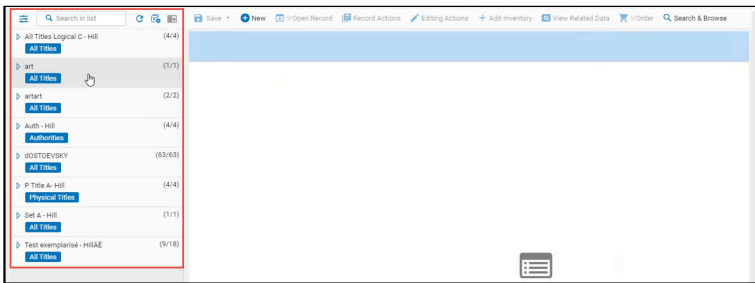

メタデータエディターの[セット]タブ

このタブでは次のアクションを実行できます：

- [セットを解放する](#) - 設定されたすべてのセットレコードを解放します。
- [表示されたレコードを解放する](#) - 表示されたレコードのみを解放します。
- [元のレコードを再読み込みする](#) - Almaの他の場所で書誌レコードに変更が加えられた場合に、レコードを更新します。

リリースセット

このオプションを使用して、セットに含まれるすべてのレコードを解放します。すべてのセットレコードを解放すると、そのセットはメタデータエディターから削除されます。

セットを解放するには：


1. セットを右選択し、[セットを解放する]オプションを選択します。
2. 表示される確認メッセージで、はいを選択します。
すべてのレコードが解放され、セットがメタデータエディターから削除されます。

表示されたレコードを解放する

このオプションを使用して、[セット]タブに現在表示されているレコードのみを解放します。除外されたレコードは解放されません。

表示されたレコードを解放するには：

1. タブ上部のフィルターボックスで、目的のレコードを検索します。
検索に一致するレコードのセットが表示されます。これらは、セットのすべてのレコードではない場合があります。
2. 一致するレコードを表示するには、目的のセットの名前をダブル選択してセットを展開します。
3. セットを右選択し、[表示されたレコードのリリース]を選択します。
4. 表示される確認メッセージで、はいを選択します。
表示されているすべてのレコードが解放されます。表示されなかったレコードは解放されません。

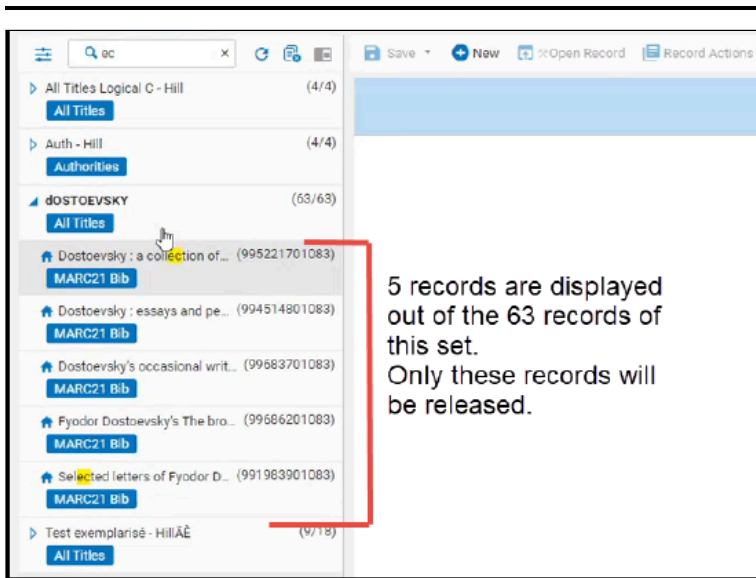

表示されたレコードのみを解放する

元のレコードを再読み込みする

Almaの他の場所で書誌レコードに変更が加えられた場合は、セット用に開いたレコードを再読み込みし、メタデータエディターでレコードに加えた変更をリセットできます。

セットを再読み込みするには：

1. セットを右選択し、[元のレコードを再読み込みする]を選択します。
2. 表示される確認メッセージで、はいを選択します。
レコードが更新されます。

BIBFRAMEレコードを使用したセットの作成

BIBFRAMEインスタンスレコードをセットに追加できます。セットは、単一のレコード形式で構成することも、インスタンスやMARCなどの複数のレコード形式を含めることもできます。